


КМПАС-30 v8.1 Исте. © 2019 ООО "АЛОП-Системы проектирования". Россия. Все права защищены.
Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инд. № Инд. № подл. Подп. и дата.

Справ. №
Перв. примен.

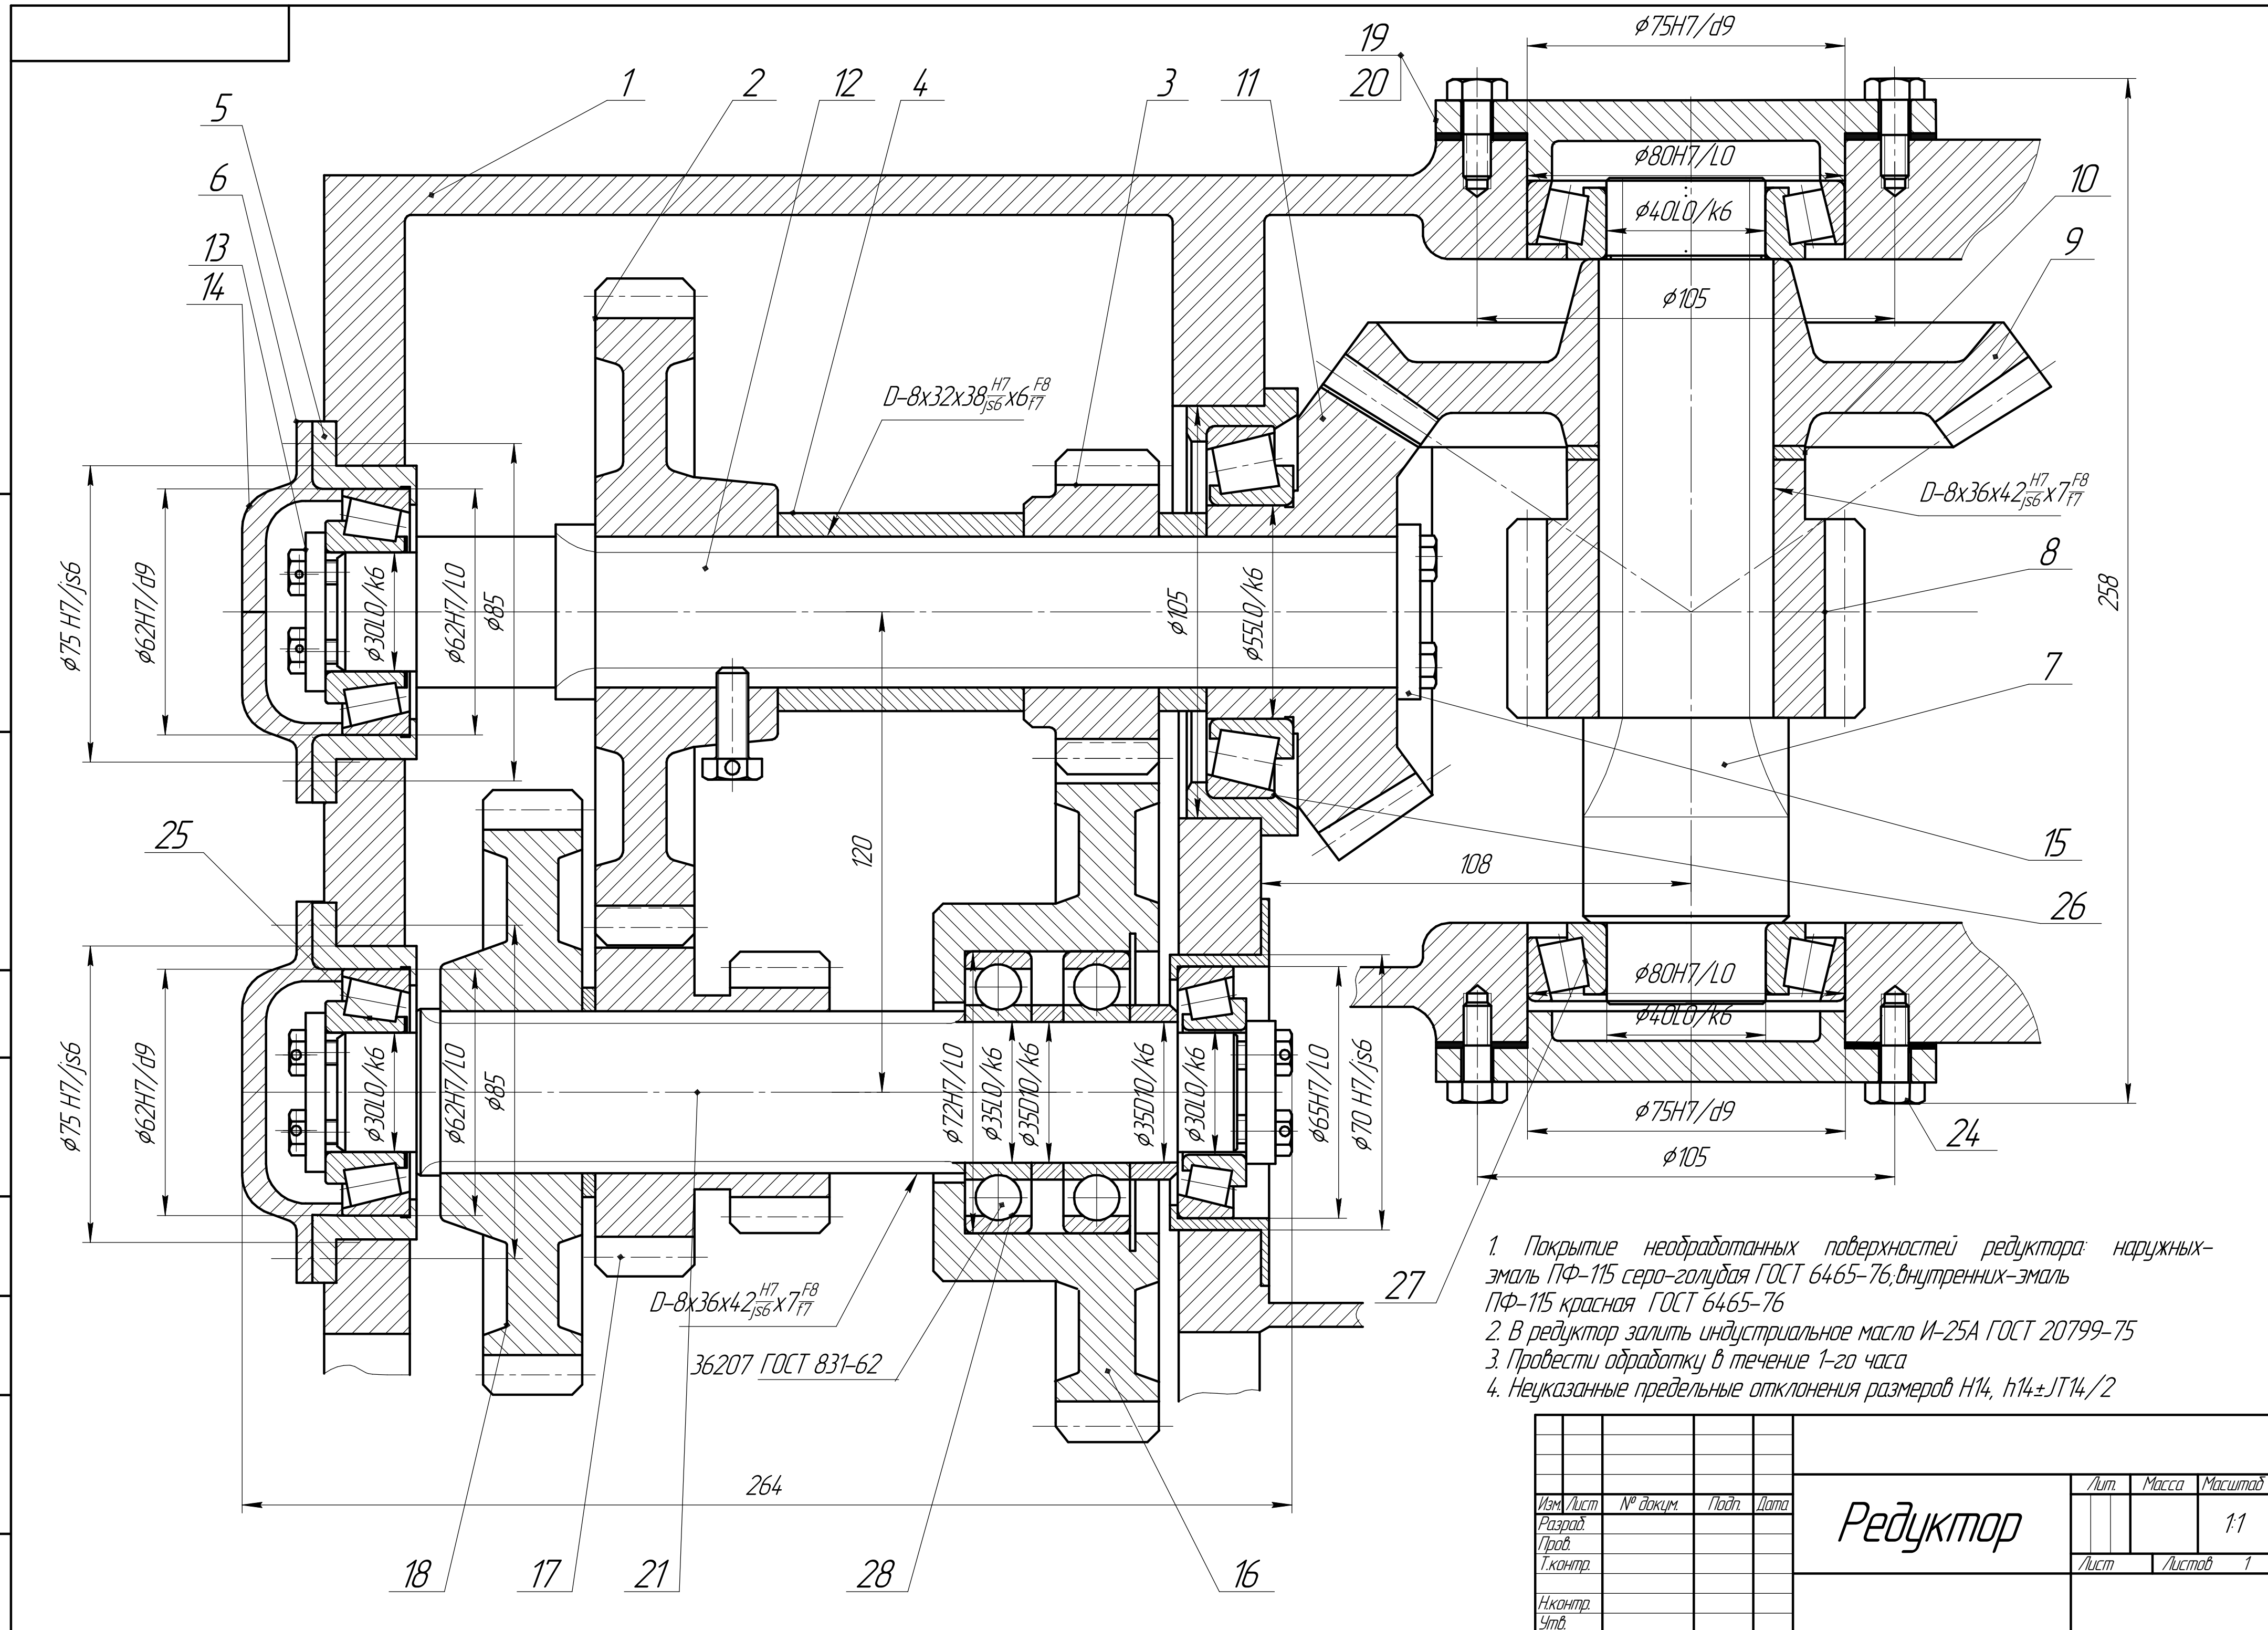

- 1. Покрытие необработанных поверхностей редуктора: наружных-эмаль ПФ-115 серо-голубая ГОСТ 6465-76, внутренних-эмаль ПФ-115 красная ГОСТ 6465-76
- 2. В редуктор залить индустриальное масло И-25А ГОСТ 20799-75
- 3. Провести обработку в течение 1-го часа
- 4. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14±IT14/2

Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Редуктор			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.									1:1
Проб.							Лист	Листов	1
Т.контр.									
Н.контр.							Копировал		
Утв.									
							Формат А2		